



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2023 № 1586

г. Псков

Об установлении публичного сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП №610 - Д /С Западная 16 к.1;ТП №610 - Д /С Западная 16 к.2; Д/сад-сарай;детсад - ВЛ УО» в границах кадастровых кварталов 60:27:0080107, 60:27:0080108 и земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0080107:23; 60:27:0080108:20

В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 4 статьи 39.38, статьей 39.39, пунктом 1 статьи 39.40, статьями 39.41, 39.42, 39.43, пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о распределении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков», утвержденным решением Псковской городской Думы от 16.12.2016 № 2161, на основании ходатайства от 06.07.2023 и заявления (исх. № 200/23 - ПКБСЗ от 07.07.2023; вх. № КУМИ-01-5675 от 10.07.2023) Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785), поданных Головановой Д.С. по доверенности № 60/33-н/60-2023-2-283 от 28.03.2023, удостоверенной нотариусом нотариального округа города Пскова и Псковского района Псковской области Семеновой Н.А., и схемы расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории, руководствуясь статьями 28, 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) публичный сервитут площадью 1159 кв. м в отношении земельных участков в границах кадастровых кварталов 60:27:0080107, 60:27:0080108 и земельных участков с кадастровыми

номера 60:27:0080107:23 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Западная, д. 16А; 60:27:0080108:20 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Западная, у д. 14А и утвердить границу публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП №610 - Д /С Западная 16 к.1; ТП №610 - Д /С Западная 16 к.2; Д/сад-сарай; детсад - ВЛ УО» и его неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации электроснабжения населения.

3. Срок публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет.

4. Срок, в течение которого, в соответствии с расчетом заявителя, использование земельных участков (их частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – от 3 до 60 дней.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: при отсутствии аварийных ситуаций, капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков 1 раз в 10 лет (продолжительность не превышает три месяца для земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; не превышает один год - в отношении иных земельных участков).

8. Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Пскова (Кузнецова Е.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с приложением утвержденной схемы расположения границ публичного сервитута:

9.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области;

9.2 Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (ИНН


7802312751, ОГРН 1047855175785).

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Ульянова А.М.

Глава города Пскова

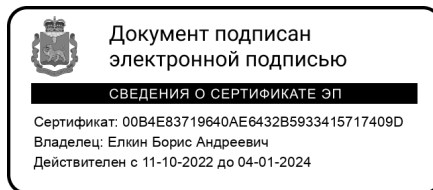

Б.А. Елкин

СХЕМА ГРАНИЦ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Объект: КЛ-0,4 кв ТП №610 - Д/С Западная 16 к.1; ТП №610 - Д/С Западная 16 к.2; Д/сад-сарай; детсад - ВЛ УО


Местоположение: Псковская область, г. Псков.

Кадастровые кварталы: 60:27:0080107, 60:27:0080108

Кадастровые номера земельных участков: 60:27:0080107:23; 60:27:0080108:20

Система координат: МСК-60 (Зона 1)

Площадь сервитута: 1159 кв.м

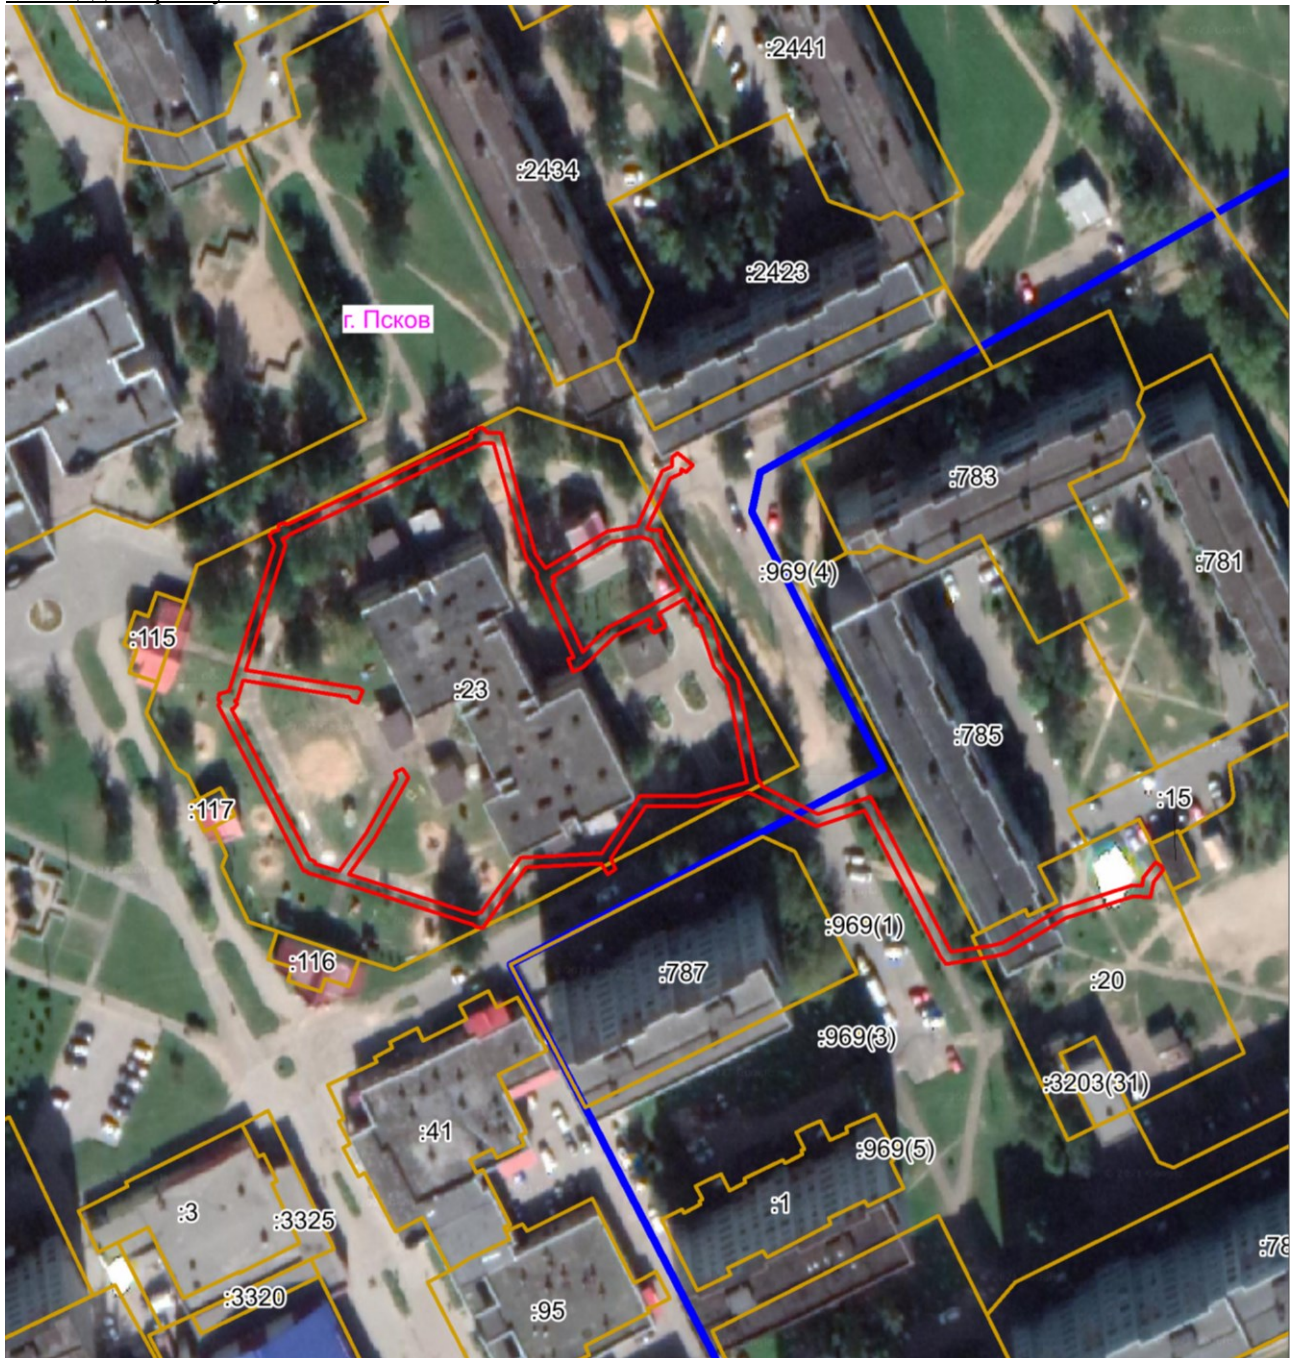

Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

— Граница публичного сервитута

Каталог координат:

КЛ-0,4 кВ ТП №610 - Д /С Западная 16 к.1; ТП №610 - Д /С Западная 16 к.2; Д/сад-сарай; детсад - ВЛ УО			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
1	500005,46	1269679,12	0,1
2	500004,61	1269680,25	0,1
3	500003,82	1269680,62	0,1
4	500001,44	1269678,75	0,1
5	499998,46	1269678,13	0,1
6	499998,65	1269674,76	0,1
7	499994,30	1269661,32	0,1
8	499987,42	1269649,67	0,1
9	499986,76	1269647,11	0,1
10	499985,24	1269637,62	0,1
11	499986,77	1269636,46	0,1
12	500015,70	1269621,49	0,1
13	500012,56	1269611,92	0,1
14	500018,60	1269599,86	0,1
15	500019,27	1269598,47	0,1
16	500016,44	1269588,10	0,1
17	500016,43	1269578,00	0,1
18	500006,13	1269571,16	0,1
19	500004,06	1269572,08	0,1
20	500002,98	1269570,50	0,1
21	500005,11	1269569,28	0,1
22	500004,37	1269554,37	0,1
23	499992,29	1269545,72	0,1
24	499992,58	1269544,50	0,1
25	499993,13	1269543,67	0,1
26	500000,68	1269519,85	0,1
27	500003,21	1269511,25	0,1
28	500003,63	1269510,84	0,1
29	500003,80	1269510,24	0,1
30	500036,56	1269493,26	0,1
31	500037,13	1269493,76	0,1
32	500037,64	1269493,26	0,1
33	500038,78	1269493,61	0,1
34	500039,24	1269495,44	0,1
35	500051,65	1269499,23	0,1
36	500068,16	1269504,49	0,1
37	500070,17	1269503,47	0,1
38	500070,93	1269504,15	0,1
39	500071,33	1269505,33	0,1
40	500072,28	1269505,31	0,1
41	500072,65	1269506,57	0,1
42	500072,35	1269506,96	0,1
43	500089,61	1269543,50	0,1
44	500090,57	1269543,50	0,1

КЛ-0,4 кВ ТП №610 - Д /С Западная 16 к.1;ТП №610 - Д /С Западная 16 к.2; Д/сад-сарай;детсад - ВЛ УО			
Номер угла	Х, м	У, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
45	500090,80	1269544,39	0,1
46	500091,43	1269544,50	0,1
47	500091,57	1269545,68	0,1
48	500090,44	1269546,81	0,1
49	500090,44	1269549,43	0,1
50	500066,61	1269556,22	0,1
51	500063,74	1269558,25	0,1
52	500071,05	1269570,49	0,1
53	500072,06	1269576,33	0,1
54	500078,39	1269579,34	0,1
55	500083,02	1269581,38	0,1
56	500083,85	1269583,21	0,1
57	500085,80	1269583,41	0,1
58	500086,51	1269584,42	0,1
59	500084,10	1269587,44	0,1
60	500082,69	1269586,03	0,1
61	500083,35	1269585,17	0,1
62	500082,49	1269585,06	0,1
63	500081,51	1269582,90	0,1
64	500077,57	1269581,16	0,1
65	500071,56	1269578,32	0,1
66	500071,18	1269579,66	0,1
67	500071,18	1269581,18	0,1
68	500069,90	1269581,18	0,1
69	500060,40	1269586,49	0,1
70	500059,63	1269587,15	0,1
71	500054,88	1269589,89	0,1
72	500053,81	1269590,78	0,1
73	500045,27	1269593,57	0,1
74	500041,77	1269596,27	0,1
75	500022,22	1269600,16	0,1
76	500020,36	1269601,21	0,1
77	500014,92	1269612,12	0,1
78	500018,35	1269622,57	0,1
79	499987,95	1269638,30	0,1
80	499987,60	1269638,58	0,1
81	499988,90	1269646,67	0,1
82	499989,45	1269648,78	0,1
83	499996,31	1269660,44	0,1
84	500000,86	1269674,49	0,1
85	500000,75	1269676,37	0,1
86	500002,40	1269676,73	0,1
1	500005,46	1269679,12	0,1
87	500021,49	1269598,08	0,1

КЛ-0,4 кВ ТП №610 - Д /С Западная 16 к.1;ТП №610 - Д /С Западная 16 к.2; Д/сад-сарай;детсад - ВЛ УО			
Номер угла	Х, м	У, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
88	500021,26	1269598,20	0,1
89	500018,43	1269587,84	0,1
90	500018,44	1269576,93	0,1
91	500007,11	1269569,41	0,1
92	500006,32	1269553,30	0,1
93	499995,31	1269545,43	0,1
94	499995,43	1269544,99	0,1
95	499995,13	1269543,99	0,1
96	500002,60	1269520,43	0,1
97	500002,95	1269519,24	0,1
98	500010,11	1269524,30	0,1
99	500022,17	1269531,03	0,1
100	500023,95	1269529,90	0,1
101	500023,20	1269528,39	0,1
102	500022,07	1269528,68	0,1
103	500011,15	1269522,59	0,1
104	500003,67	1269517,30	0,1
105	500005,06	1269512,61	0,1
106	500005,56	1269512,46	0,1
107	500005,93	1269511,76	0,1
108	500005,85	1269511,44	0,1
109	500035,76	1269495,95	0,1
110	500035,87	1269496,40	0,1
111	500036,77	1269497,11	0,1
112	500037,39	1269496,60	0,1
113	500037,60	1269497,13	0,1
114	500041,52	1269498,32	0,1
115	500038,17	1269519,25	0,1
116	500037,37	1269519,73	0,1
117	500037,03	1269521,01	0,1
118	500039,45	1269522,00	0,1
119	500040,04	1269520,93	0,1
120	500039,95	1269520,37	0,1
121	500040,07	1269520,03	0,1
122	500043,46	1269498,82	0,1
123	500051,04	1269501,14	0,1
124	500068,32	1269506,64	0,1
125	500069,47	1269506,07	0,1
126	500069,80	1269507,00	0,1
127	500070,30	1269507,30	0,1
128	500088,07	1269544,93	0,1
129	500088,43	1269545,81	0,1
130	500088,44	1269547,94	0,1
131	500065,70	1269554,40	0,1
132	500062,64	1269556,58	0,1

КЛ-0,4 кВ ТП №610 - Д /С Западная 16 к.1;ТП №610 - Д /С Западная 16 к.2; Д/сад-сарай;детсад - ВЛ УО			
Номер угла	Х, м	У, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
133	500061,94	1269556,40	0,1
134	500046,08	1269563,76	0,1
135	500045,60	1269562,60	0,1
136	500043,17	1269563,68	0,1
137	500044,16	1269565,71	0,1
138	500050,17	1269571,89	0,1
139	500053,59	1269578,72	0,1
140	500052,80	1269579,27	0,1
141	500052,10	1269578,58	0,1
142	500050,88	1269579,83	0,1
143	500052,13	1269581,92	0,1
144	500054,68	1269580,53	0,1
145	500057,53	1269585,79	0,1
146	500053,52	1269588,03	0,1
147	500053,00	1269587,97	0,1
148	500052,36	1269588,27	0,1
149	500052,11	1269588,88	0,1
150	500044,09	1269591,60	0,1
151	500040,70	1269594,25	0,1
87	500021,49	1269598,08	0,1
152	500059,43	1269584,73	0,1
153	500055,72	1269577,86	0,1
154	500051,97	1269570,67	0,1
155	500047,10	1269565,61	0,1
156	500060,34	1269559,58	0,1
157	500061,10	1269560,13	0,1
158	500061,94	1269559,53	0,1
159	500068,87	1269571,25	0,1
160	500069,88	1269576,97	0,1
161	500069,19	1269579,28	0,1
152	500059,43	1269584,73	0,1

Глава города Пскова

Б.А. Елкин