



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.08.2023 № 1618

г. Псков

Об установлении публичного сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП №615 - ТП №611 (контакторный), ТП №615 - опоры НО» в границах кадастровых кварталов 60:27:0080106, 60:27:0080107 и земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0080106:108; 60:27:0080106:113; 60:27:0080106:109; 60:27:0080106:2; 60:27:0080106:117; 60:27:0080106:111; 60:27:0080106:118; 60:27:0080106:116; 60:27:0000000:4701; 60:27:0080106:114; 60:27:0080107:2429; 60:27:0080107:3468; 60:27:0080107:2442; 60:27:0080107:72

В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 4 статьи 39.38, статьей 39.39, пунктом 1 статьи 39.40, статьями 39.41, 39.42, 39.43, пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о распределении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков», утвержденным решением Псковской городской Думы от 16.12.2016 № 2161, на основании ходатайства от 03.07.2023 и заявления (исх. № 220/23 - ПКБСЗ от 12.07.2023; вх. № КУМИ-01-5840 от 12.07.2023) Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785), поданных Головановой Д.С. по доверенности № 60/33-н/60-2023-2-283 от 28.03.2023, удостоверенной нотариусом нотариального округа города Пскова и Псковского района Псковской области Семеновой Н.А., и схемы расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории, руководствуясь статьями 28, 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить в пользу Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) публичный сервитут площадью 1476 кв. м в отношении земельных участков в границах кадастровых кварталов 60:27:0080106, 60:27:0080107 и земельных участков с кадастровыми номерами: 60:27:0080106:108 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Байкова, д. 11; 60:27:0080106:113 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Байкова, д. 7; 60:27:0080106:109 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Байкова, д. 9; 60:27:0080106:2 с местоположением: Псковская область, г. Псков; 60:27:0080106:117 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Байкова, д. 3; 60:27:0080106:111 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Западная, д. 26; 60:27:0080106:118 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Западная, д. 24; 60:27:0080106:116 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Байкова, д. 1; 60:27:0000000:4701 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Байкова; 60:27:0080106:114 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Байкова, д. 5; 60:27:0080107:2429 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Байкова; 60:27:0080107:3468 с местоположением: Псковская область, г. Псков, от ул. Западная, д. 22 до ул. Байкова, д. 4; 60:27:0080107:2442 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Западная, д. 22; 60:27:0080107:72 с местоположением: Псковская область, г. Псков и утвердить границу публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП №615 - ТП №611 (контакторный) , ТП №615 - опоры НО» и его неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации электроснабжения населения.

3. Срок публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет.

4. Срок, в течение которого, в соответствии с расчетом заявителя, использование земельных участков (их частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – от 3 до 60 дней.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: при отсутствии аварийных ситуаций, капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных

участков 1 раз в 10 лет (продолжительность не превышает три месяца для земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; не превышает один год - в отношении иных земельных участков).

8. Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Пскова (Кузнецова Е.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с приложением утвержденной схемы расположения границ публичного сервитута:

9.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области;

9.2 Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785).

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Пскова Ульянова А.М.

Глава города Пскова



Б.А. Елкин

### СХЕМА ГРАНИЦ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Объект: КЛ-0,4 кВ ТП №615 - ТП №611 (контакторный), ТП №615 - опоры НО


Местоположение: Псковская область, г. Псков.

Кадастровые кварталы: 60:27:0080106, 60:27:0080107

Кадастровые номера земельных участков: : 60:27:0080106:108; 60:27:0080106:113; 60:27:0080106:109; 60:27:0080106:2; 60:27:0080106:117; 60:27:0080106:111; 60:27:0080106:118; 60:27:0080106:116; 60:27:0000000:4701; 60:27:0080106:114; 60:27:0080107:2429; 60:27:0080107:3468; 60:27:0080107:2442; 60:27:0080107:72

Система координат: МСК-60 (Зона 1)

Площадь сервитута: 1476 кв.м

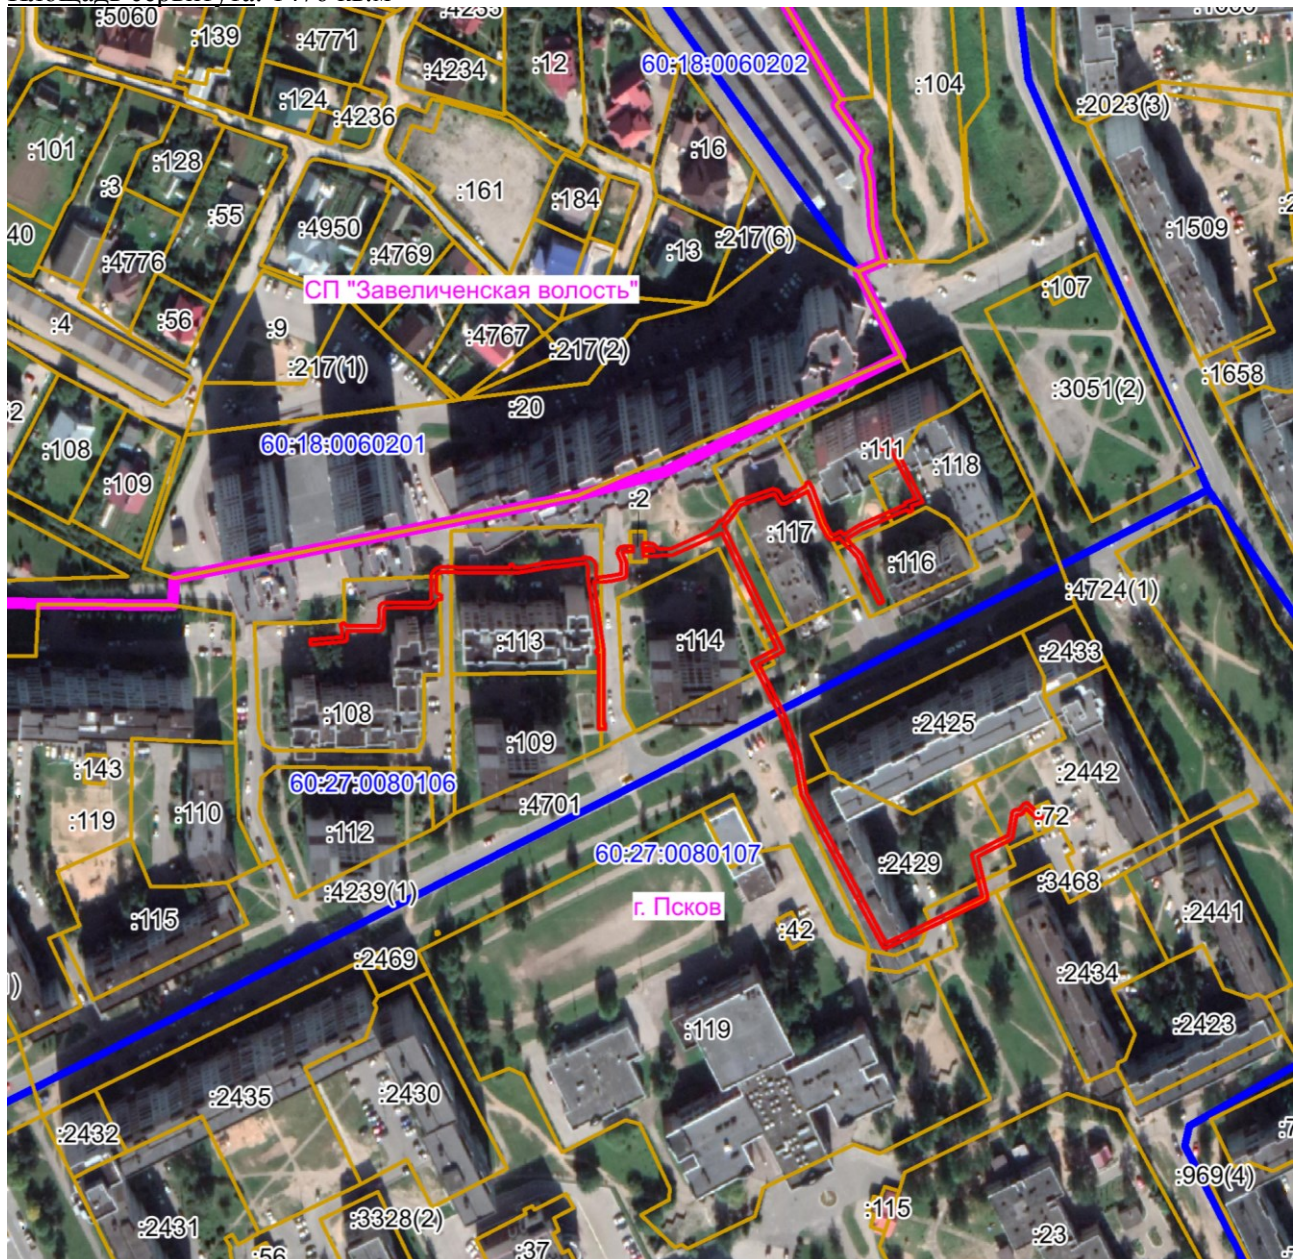

Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

— Граница публичного сервитута

## Каталог координат:

<b>КЛ-0,4 кВ ТП №615 - ТП №611 (контакторный) , ТП №615 - опоры НО</b>			
<b>Номер угла</b>	<b>Х, м</b>	<b>У, м</b>	<b>Средняя квадратическая погрешность характерной точки</b>
1	500306,46	1269386,46	0,1
2	500308,46	1269386,40	0,1
3	500308,59	1269390,50	0,1
4	500309,54	1269389,57	0,1
5	500309,59	1269389,26	0,1
6	500309,51	1269386,39	0,1
7	500311,51	1269386,33	0,1
8	500311,60	1269389,42	0,1
9	500311,42	1269390,43	0,1
10	500310,78	1269391,22	0,1
11	500310,19	1269391,73	0,1
12	500309,60	1269392,42	0,1
13	500309,28	1269393,16	0,1
14	500309,39	1269397,00	0,1
15	500315,97	1269411,60	0,1
16	500317,34	1269413,64	0,1
17	500318,65	1269415,25	0,1
18	500319,47	1269415,42	0,1
19	500320,74	1269416,49	0,1
20	500320,29	1269417,01	0,1
21	500321,25	1269417,95	0,1
22	500322,91	1269419,36	0,1
23	500328,30	1269423,48	0,1
24	500332,89	1269437,07	0,1
25	500332,96	1269437,85	0,1
26	500332,78	1269438,66	0,1
27	500332,35	1269439,39	0,1
28	500331,79	1269439,87	0,1
29	500329,21	1269441,54	0,1
30	500333,66	1269449,62	0,1
31	500333,99	1269449,98	0,1
32	500335,50	1269450,50	0,1
33	500335,51	1269451,72	0,1
34	500334,18	1269452,20	0,1
35	500333,73	1269452,67	0,1
36	500319,36	1269457,93	0,1
37	500315,80	1269459,84	0,1
38	500315,50	1269460,02	0,1
39	500315,30	1269460,20	0,1
40	500315,15	1269460,42	0,1
41	500315,03	1269460,67	0,1
42	500314,97	1269460,93	0,1
43	500314,97	1269461,20	0,1
44	500315,03	1269461,47	0,1

<b>КЛ-0,4 кВ ТП №615 - ТП №611 (контакторный) , ТП №615 - опоры НО</b>			
<b>Номер угла</b>	<b>X, м</b>	<b>Y, м</b>	<b>Средняя квадратическая погрешность характерной точки</b>
45	500315,14	1269461,75	0,1
46	500316,48	1269464,06	0,1
47	500314,92	1269465,03	0,1
48	500318,78	1269471,14	0,1
49	500326,74	1269489,36	0,1
50	500327,70	1269489,00	0,1
51	500329,14	1269493,45	0,1
52	500349,61	1269483,07	0,1
53	500348,37	1269480,30	0,1
54	500350,19	1269479,48	0,1
55	500352,22	1269483,99	0,1
56	500327,96	1269496,29	0,1
57	500326,44	1269491,60	0,1
58	500324,59	1269492,27	0,1
59	500323,78	1269490,91	0,1
60	500324,80	1269489,92	0,1
61	500317,02	1269472,08	0,1
62	500313,34	1269466,25	0,1
63	500307,28	1269472,11	0,1
64	500302,16	1269474,25	0,1
65	500294,33	1269478,00	0,1
66	500292,63	1269478,82	0,1
67	500288,65	1269480,74	0,1
68	500287,78	1269478,94	0,1
69	500291,76	1269477,02	0,1
70	500293,47	1269476,20	0,1
71	500301,34	1269472,43	0,1
72	500306,16	1269470,41	0,1
73	500312,39	1269464,39	0,1
74	500313,34	1269463,67	0,1
75	500313,78	1269463,40	0,1
76	500313,34	1269462,64	0,1
77	500313,09	1269462,05	0,1
78	500312,97	1269461,39	0,1
79	500312,97	1269460,69	0,1
80	500313,13	1269460,03	0,1
81	500313,40	1269459,42	0,1
82	500313,80	1269458,86	0,1
83	500314,30	1269458,40	0,1
84	500314,82	1269458,10	0,1
85	500318,54	1269456,10	0,1
86	500332,28	1269451,07	0,1
87	500332,02	1269450,78	0,1
88	500327,36	1269442,34	0,1
89	500327,09	1269441,92	0,1

<b>КЛ-0,4 кВ ТП №615 - ТП №611 (контакторный) , ТП №615 - опоры НО</b>			
<b>Номер угла</b>	<b>X, м</b>	<b>Y, м</b>	<b>Средняя квадратическая погрешность характерной точки</b>
90	500327,03	1269441,15	0,1
91	500327,34	1269440,46	0,1
92	500327,76	1269440,10	0,1
93	500328,44	1269439,66	0,1
94	500330,80	1269438,08	0,1
95	500330,91	1269437,49	0,1
96	500326,60	1269424,70	0,1
97	500321,68	1269420,94	0,1
98	500319,90	1269419,43	0,1
99	500318,14	1269417,71	0,1
100	500318,25	1269418,30	0,1
101	500269,23	1269441,53	0,1
102	500264,22	1269431,67	0,1
103	500261,39	1269433,14	0,1
104	500243,93	1269442,19	0,1
105	500228,61	1269447,62	0,1
106	500213,34	1269450,50	0,1
107	500207,95	1269453,26	0,1
108	500206,00	1269454,25	0,1
109	500171,16	1269472,86	0,1
110	500154,58	1269481,78	0,1
111	500172,72	1269519,64	0,1
112	500188,62	1269515,59	0,1
113	500189,45	1269515,55	0,1
114	500190,08	1269516,18	0,1
115	500194,29	1269524,75	0,1
116	500196,53	1269529,26	0,1
117	500196,73	1269529,54	0,1
118	500196,92	1269529,67	0,1
119	500205,84	1269531,15	0,1
120	500206,50	1269531,69	0,1
121	500206,70	1269532,35	0,1
122	500206,89	1269533,96	0,1
123	500208,00	1269534,83	0,1
124	500209,07	1269535,62	0,1
125	500209,41	1269536,16	0,1
126	500209,53	1269536,77	0,1
127	500209,43	1269537,40	0,1
128	500209,13	1269537,90	0,1
129	500206,45	1269540,46	0,1
130	500204,22	1269543,21	0,1
131	500202,66	1269541,95	0,1
132	500204,97	1269539,10	0,1
133	500207,34	1269536,84	0,1
134	500206,80	1269536,44	0,1

<b>КЛ-0,4 кВ ТП №615 - ТП №611 (контакторный) , ТП №615 - опоры НО</b>			
<b>Номер угла</b>	<b>X, м</b>	<b>Y, м</b>	<b>Средняя квадратическая погрешность характерной точки</b>
135	500205,66	1269535,58	0,1
136	500205,36	1269535,27	0,1
137	500205,09	1269534,88	0,1
138	500204,94	1269534,44	0,1
139	500204,75	1269533,00	0,1
140	500203,36	1269532,76	0,1
141	500196,17	1269531,57	0,1
142	500195,34	1269531,02	0,1
143	500194,82	1269530,31	0,1
144	500192,51	1269525,63	0,1
145	500188,57	1269517,66	0,1
146	500172,79	1269521,68	0,1
147	500171,83	1269521,52	0,1
148	500171,10	1269520,89	0,1
149	500152,44	1269481,92	0,1
150	500152,46	1269481,05	0,1
151	500152,97	1269480,37	0,1
152	500170,22	1269471,10	0,1
153	500205,07	1269452,49	0,1
154	500207,03	1269451,48	0,1
155	500212,69	1269448,59	0,1
156	500228,09	1269445,68	0,1
157	500243,13	1269440,35	0,1
158	500260,47	1269431,37	0,1
159	500265,09	1269428,96	0,1
160	500270,13	1269438,89	0,1
161	500315,63	1269417,34	0,1
162	500306,79	1269397,44	0,1
163	500306,68	1269393,04	0,1
164	500306,57	1269390,15	0,1
1	500306,46	1269386,46	0,1
165	500310,41	1269382,36	0,1
166	500308,41	1269382,36	0,1
167	500308,41	1269379,58	0,1
168	500308,37	1269378,88	0,1
169	500308,27	1269378,64	0,1
170	500308,10	1269378,47	0,1
171	500307,89	1269378,39	0,1
172	500307,63	1269378,40	0,1
173	500304,27	1269379,81	0,1
174	500299,45	1269379,96	0,1
175	500298,57	1269379,71	0,1
176	500297,96	1269378,93	0,1
177	500296,95	1269374,35	0,1




<b>КЛ-0,4 кВ ТП №615 - ТП №611 (контакторный) , ТП №615 - опоры НО</b>			
<b>Номер угла</b>	<b>X, м</b>	<b>Y, м</b>	<b>Средняя квадратическая погрешность характерной точки</b>
178	500296,36	1269370,31	0,1
179	500296,25	1269367,63	0,1
180	500296,54	1269366,95	0,1
181	500268,63	1269371,03	0,1
182	500240,49	1269371,01	0,1
183	500240,46	1269371,65	0,1
184	500238,46	1269371,55	0,1
185	500238,59	1269369,02	0,1
186	500267,72	1269368,91	0,1
187	500268,47	1269367,90	0,1
188	500269,38	1269367,93	0,1
189	500269,69	1269368,86	0,1
190	500296,22	1269364,97	0,1
191	500302,32	1269364,60	0,1
192	500303,66	1269364,25	0,1
193	500303,69	1269363,29	0,1
194	500303,43	1269361,10	0,1
195	500302,45	1269353,61	0,1
196	500302,34	1269350,21	0,1
197	500301,76	1269346,88	0,1
198	500300,07	1269338,11	0,1
199	500300,05	1269335,37	0,1
200	500300,29	1269334,89	0,1
201	500300,04	1269334,48	0,1
202	500300,01	1269329,73	0,1
203	500300,20	1269313,28	0,1
204	500300,23	1269306,84	0,1
205	500299,98	1269306,16	0,1
206	500299,51	1269305,61	0,1
207	500298,88	1269305,29	0,1
208	500298,03	1269305,21	0,1
209	500291,97	1269305,25	0,1
210	500291,06	1269307,41	0,1
211	500289,86	1269307,35	0,1
212	500289,17	1269305,28	0,1
213	500288,12	1269304,86	0,1
214	500287,24	1269304,18	0,1
215	500286,60	1269303,28	0,1
216	500286,23	1269302,22	0,1
217	500286,29	1269295,79	0,1
218	500286,35	1269291,70	0,1
219	500286,31	1269287,75	0,1
220	500286,32	1269285,14	0,1
221	500286,16	1269284,87	0,1
222	500285,76	1269284,73	0,1

<b>КЛ-0,4 кВ ТП №615 - ТП №611 (контакторный) , ТП №615 - опоры НО</b>			
<b>Номер угла</b>	<b>X, м</b>	<b>Y, м</b>	<b>Средняя квадратическая погрешность характерной точки</b>
223	500282,42	1269284,75	0,1
224	500278,94	1269284,50	0,1
225	500278,29	1269284,33	0,1
226	500277,67	1269283,87	0,1
227	500277,28	1269283,23	0,1
228	500277,15	1269282,57	0,1
229	500277,32	1269270,16	0,1
230	500274,31	1269270,18	0,1
231	500273,38	1269269,82	0,1
232	500272,94	1269268,93	0,1
233	500271,77	1269255,77	0,1
234	500273,76	1269255,60	0,1
235	500274,88	1269268,18	0,1
236	500277,66	1269268,13	0,1
237	500277,98	1269267,95	0,1
238	500279,72	1269267,43	0,1
239	500280,47	1269268,74	0,1
240	500279,32	1269269,87	0,1
241	500279,15	1269282,37	0,1
242	500279,28	1269282,52	0,1
243	500282,50	1269282,75	0,1
244	500285,92	1269282,73	0,1
245	500286,70	1269282,87	0,1
246	500287,45	1269283,29	0,1
247	500288,02	1269283,95	0,1
248	500288,32	1269284,78	0,1
249	500288,31	1269287,75	0,1
250	500288,35	1269291,70	0,1
251	500288,29	1269295,81	0,1
252	500288,23	1269301,89	0,1
253	500288,40	1269302,36	0,1
254	500288,70	1269302,78	0,1
255	500289,12	1269303,11	0,1
256	500289,57	1269303,28	0,1
257	500290,65	1269303,26	0,1
258	500298,11	1269303,21	0,1
259	500299,45	1269303,33	0,1
260	500300,77	1269304,01	0,1
261	500301,74	1269305,13	0,1
262	500302,23	1269306,50	0,1
263	500302,20	1269313,30	0,1
264	500302,01	1269329,73	0,1
265	500302,04	1269333,85	0,1
266	500303,12	1269334,22	0,1
267	500303,17	1269335,35	0,1

<b>КЛ-0,4 кВ ТП №615 - ТП №611 (контакторный) , ТП №615 - опоры НО</b>			
<b>Номер угла</b>	<b>X, м</b>	<b>Y, м</b>	<b>Средняя квадратическая погрешность характерной точки</b>
268	500302,05	1269335,85	0,1
269	500302,07	1269337,91	0,1
270	500303,72	1269346,52	0,1
271	500304,34	1269350,00	0,1
272	500304,45	1269353,45	0,1
273	500305,41	1269360,85	0,1
274	500305,61	1269362,66	0,1
275	500306,28	1269362,91	0,1
276	500305,65	1269365,79	0,1
277	500305,40	1269365,86	0,1
278	500304,68	1269366,92	0,1
279	500304,25	1269367,22	0,1
280	500303,72	1269367,56	0,1
281	500302,39	1269367,89	0,1
282	500298,27	1269368,02	0,1
283	500298,35	1269370,13	0,1
284	500298,91	1269373,99	0,1
285	500299,78	1269377,95	0,1
286	500303,84	1269377,83	0,1
287	500307,17	1269376,42	0,1
288	500308,22	1269376,37	0,1
289	500309,20	1269376,75	0,1
290	500309,96	1269377,49	0,1
291	500310,35	1269378,42	0,1
292	500310,41	1269379,52	0,1
165	500310,41	1269382,36	0,1

Глава города Пскова

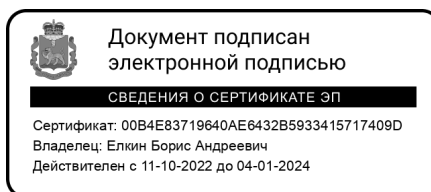

Б.А. Елкин