



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2023 № 1921

г. Псков

Об установлении публичного сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП-191 - ТП-192,191-193 контакт; ТП191-оп У.; между опор УО; УО. Д.1,Печорская1а; Ул.осв. Во дворе д.1-1а ул.Печорская; ТП191-оп Риж пр-т69» в границах кадастрового квартала 60:27:0080203 и земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0080203:1224; 60:27:0080203:1230; 60:27:0080203:18; 60:27:0080203:56; 60:27:0080203:1226; 60:27:0080203:1229; 60:27:0080203:1234; 60:27:0080203:22; 60:27:0080203:1228; 60:27:0080203:17; 60:27:0080203:21; 60:27:0080203:55; 60:27:0080203:1404

В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 4 статьи 39.38, статьей 39.39, пунктом 1 статьи 39.40, статьями 39.41, 39.42, 39.43, пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о распределении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков», утвержденным решением Псковской городской Думы от 16.12.2016 № 2161, на основании ходатайства от 27.07.2023 и заявления (исх. № 326/23 - ПКБСЗ от 01.08.2023; вх. № КУМИ-01-6697 от 01.08.2023) Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785), поданных Головановой Д.С. по доверенности № 60/33-н/60-2023-2-708 от 19.07.2023, удостоверенной нотариусом нотариального округа города Пскова и Псковского района Псковской области Семеновой Н.А., и схемы расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории, руководствуясь статьями 28, 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) публичный сервитут площадью 2657 кв. м в отношении земельных участков в границах кадастрового квартала 60:27:0080203 и земельных участков с кадастровыми номерами: 60:27:0080203:1224 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Печорская, д. 1А; 60:27:0080203:1230 с местоположением: Псковская область, г. Псков, пр-кт Рижский, д. 69; 60:27:0080203:18 с местоположением: Псковская область, г. Псков; 60:27:0080203:56 с местоположением: Псковская область, г. Псков, пр-кт Рижский, д. 67А; 60:27:0080203:1226 с местоположением: Псковская область, г. Псков, пр-кт Рижский, д. 69А; 60:27:0080203:1229 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Западная, д. 2А; 60:27:0080203:1234 с местоположением: Псковская область, г. Псков, пр-кт Рижский, д. 67; 60:27:0080203:22 с местоположением: Псковская область, г. Псков; 60:27:0080203:1228 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Печорская, д. 1Б; 60:27:0080203:17 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Печорская, д. 3; 60:27:0080203:21 с местоположением: Псковская область, г. Псков; 60:27:0080203:55 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Печорская, д. 1; 60:27:0080203:1404 с местоположением: Псковская область, г. Псков и утвердить границу публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП-191 - ТП-192,191-193 контакт; ТП191-оп У.; между опор УО; УО. Д.1,Печорская1а; Ул.осв. Во дворе д.1-1а ул.Печорская; ТП191-оп Риж пр-т69» и его неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации электроснабжения населения.

3. Срок публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет.

4. Срок, в течение которого, в соответствии с расчетом заявителя, использование земельных участков (их частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – от 3 до 60 дней.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: при отсутствии аварийных ситуаций, капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков 1 раз в 10 лет (продолжительность не превышает три месяца

для земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; не превышает один год - в отношении иных земельных участков).

8. Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Пскова (Кузнецова Е.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с приложением утвержденной схемы расположения границ публичного сервитута:

9.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области;


9.2 Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785).

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Ульянова А.М.

Глава города Пскова

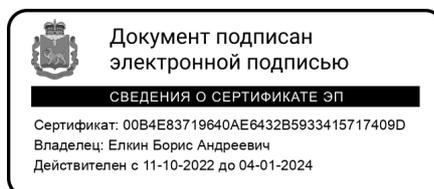

Б.А. Елкин

СХЕМА ГРАНИЦ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Объект: КЛ-0,4 кв ТП-191 - ТП-192,191-193 контакт; ТП191-оп У.; между опор УО; УО.

Д.1,Печорская1а; Ул.осв. Во дворе д.1-1а ул.Печорская; ТП191-оп Риж пр-т69


Местоположение: Псковская область, г. Псков.

Кадастровые кварталы: 60:27:0080203

Кадастровые номера земельных участков: 60:27:0080203:1224; 60:27:0080203:1230;
60:27:0080203:18; 60:27:0080203:56; 60:27:0080203:1226; 60:27:0080203:1229; 60:27:0080203:1234;
60:27:0080203:22; 60:27:0080203:1228; 60:27:0080203:17; 60:27:0080203:21; 60:27:0080203:55;
60:27:0080203:1404

Система координат: МСК-60 (Зона 1)

Площадь сервитута: 2657 кв.м

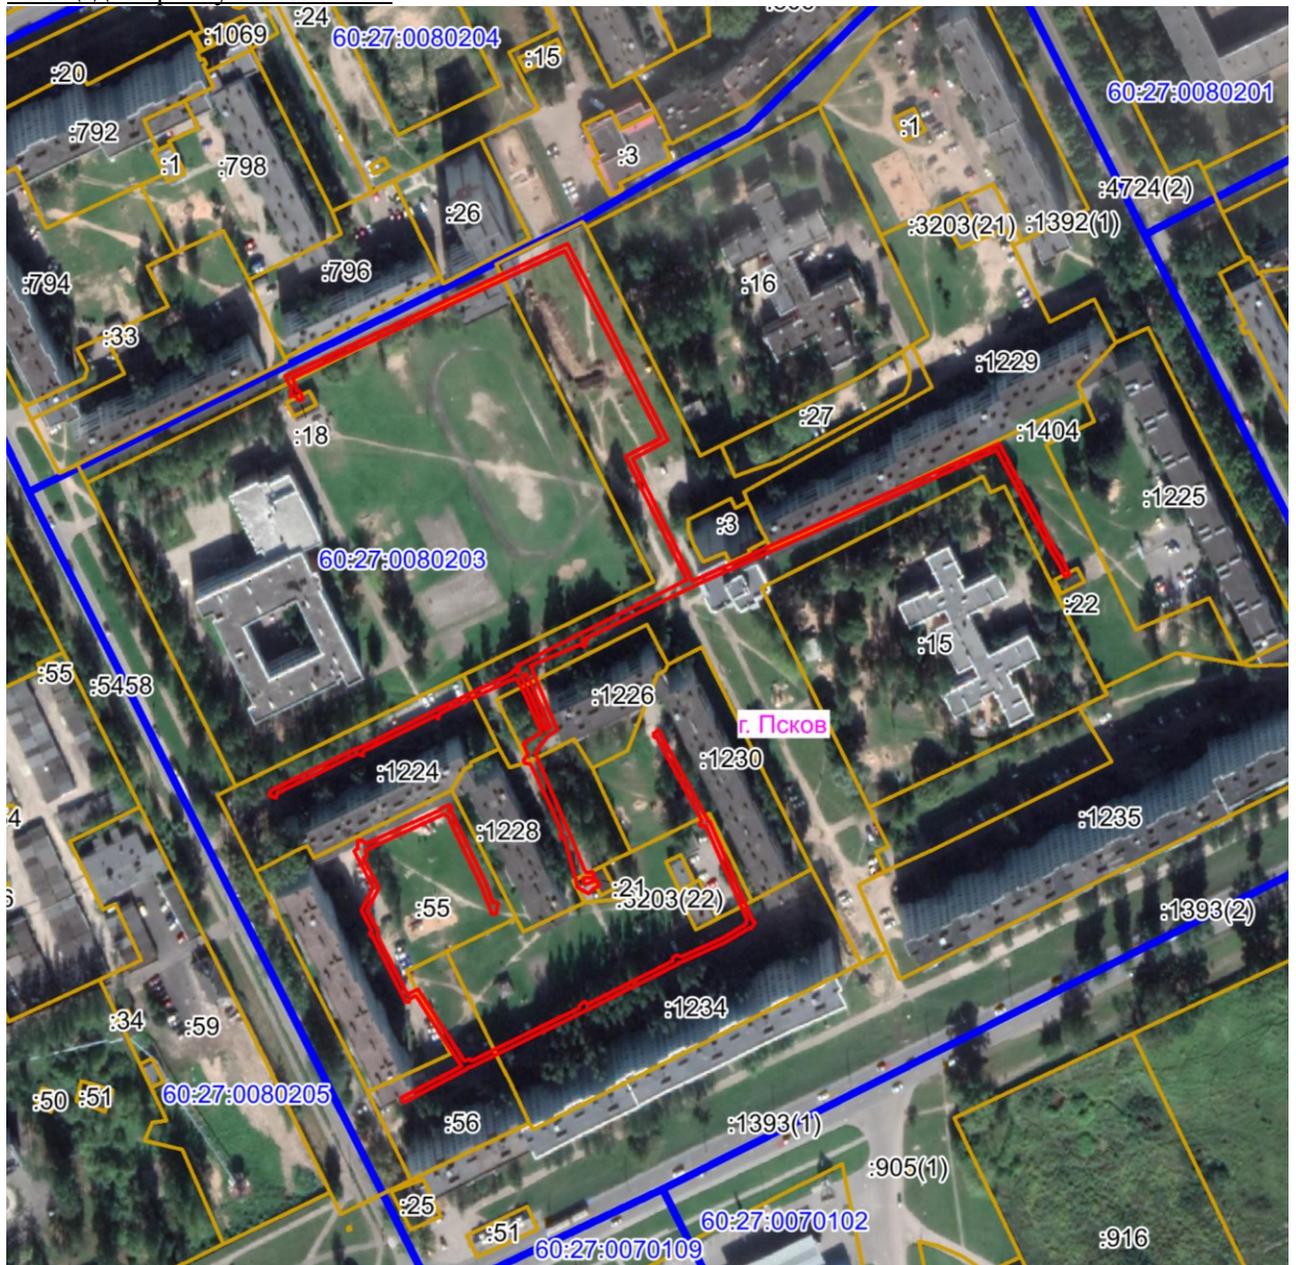

Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

— Граница публичного сервитута

Каталог координат:

КЛ-0,4 кВ ТП-191 - ТП-192,191-193 контакт; ТП191-оп У.; между опор УО; УО. Д.1,Печорская1а; Ул.осв. Во дворе д.1-1а ул.Печорская; ТП191-оп Риж пр-т69			
Номер угла	Х, м	У, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
1	499493,14	1269875,50	0,1
2	499491,31	1269876,28	0,1
3	499490,91	1269875,36	0,1
4	499490,46	1269873,94	0,1
5	499490,54	1269872,12	0,1
6	499488,60	1269872,05	0,1
7	499488,12	1269872,91	0,1
8	499488,98	1269875,20	0,1
9	499489,77	1269877,05	0,1
10	499487,48	1269878,19	0,1
11	499486,51	1269876,15	0,1
12	499484,45	1269873,89	0,1
13	499487,07	1269869,71	0,1
14	499490,47	1269868,86	0,1
15	499506,23	1269864,47	0,1
16	499506,22	1269863,31	0,1
17	499507,35	1269862,65	0,1
18	499508,58	1269863,37	0,1
19	499516,87	1269859,81	0,1
20	499535,27	1269851,25	0,1
21	499535,67	1269848,90	0,1
22	499536,77	1269848,59	0,1
23	499539,11	1269850,29	0,1
24	499543,28	1269848,50	0,1
25	499547,67	1269855,52	0,1
26	499562,19	1269849,17	0,1
27	499566,34	1269847,22	0,1
28	499568,79	1269846,07	0,1
29	499568,69	1269845,50	0,1
30	499568,90	1269844,77	0,1
31	499555,20	1269816,12	0,1
32	499553,13	1269815,21	0,1
33	499554,26	1269814,38	0,1
34	499540,26	1269785,93	0,1
35	499538,68	1269785,93	0,1
36	499539,38	1269783,84	0,1
37	499523,89	1269752,40	0,1
38	499523,84	1269752,60	0,1
39	499521,97	1269751,90	0,1
40	499523,01	1269749,09	0,1
41	499525,05	1269750,23	0,1
42	499541,54	1269783,70	0,1
43	499541,46	1269783,93	0,1
44	499556,86	1269814,96	0,1


КЛ-0,4 кВ ТП-191 - ТП-192,191-193 контакт; ТП191-оп У.; между опор УО; УО. Д.1,Печорская1а; Ул.осв. Во дворе д.1-1а ул.Печорская; ТП191-оп Риж пр-т69			
Номер угла	Х, м	У, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
45	499570,59	1269843,54	0,1
46	499572,41	1269845,18	0,1
47	499571,34	1269846,74	0,1
48	499571,53	1269847,10	0,1
49	499573,88	1269846,05	0,1
50	499574,78	1269848,15	0,1
51	499574,95	1269848,08	0,1
52	499607,60	1269912,28	0,1
53	499656,04	1269888,41	0,1
54	499663,32	1269902,11	0,1
55	499736,95	1269864,88	0,1
56	499686,78	1269758,33	0,1
57	499682,89	1269760,23	0,1
58	499681,76	1269760,04	0,1
59	499681,76	1269761,12	0,1
60	499678,83	1269762,58	0,1
61	499677,94	1269760,79	0,1
62	499679,76	1269759,88	0,1
63	499679,76	1269757,68	0,1
64	499682,59	1269758,15	0,1
65	499687,73	1269755,65	0,1
66	499739,59	1269865,78	0,1
67	499662,47	1269904,77	0,1
68	499655,18	1269891,05	0,1
69	499607,33	1269914,66	0,1
70	499608,02	1269916,05	0,1
71	499617,37	1269936,77	0,1
72	499617,05	1269936,93	0,1
73	499617,30	1269937,39	0,1
74	499617,59	1269937,26	0,1
75	499661,28	1270034,06	0,1
76	499619,75	1270056,12	0,1
77	499614,66	1270059,20	0,1
78	499609,79	1270061,69	0,1
79	499608,89	1270059,91	0,1
80	499613,70	1270057,45	0,1
81	499618,76	1270054,38	0,1
82	499658,70	1270033,18	0,1
83	499606,21	1269916,91	0,1
84	499583,90	1269871,70	0,1
85	499583,30	1269873,11	0,1
86	499581,46	1269872,33	0,1
87	499582,17	1269870,64	0,1
88	499574,66	1269853,00	0,1
89	499573,81	1269851,26	0,1

КЛ-0,4 кВ ТП-191 - ТП-192,191-193 контакт; ТП191-оп У.; между опор УО; УО. Д.1,Печорская1а; Ул.осв. Во дворе д.1-1а ул.Печорская; ТП191-оп Риж пр-т69			
Номер угла	Х, м	У, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
90	499548,80	1269861,70	0,1
91	499546,22	1269857,82	0,1
92	499543,21	1269855,67	0,1
93	499539,60	1269853,11	0,1
94	499511,66	1269864,97	0,1
95	499509,37	1269865,94	0,1
96	499501,85	1269869,14	0,1
97	499496,16	1269871,33	0,1
98	499495,40	1269871,65	0,1
99	499494,02	1269872,24	0,1
100	499492,50	1269873,10	0,1
101	499492,48	1269873,70	0,1
1	499493,14	1269875,50	0,1
102	499549,71	1269858,83	0,1
103	499548,72	1269857,25	0,1
104	499562,23	1269851,35	0,1
105	499569,67	1269847,87	0,1
106	499570,72	1269849,88	0,1
102	499549,71	1269858,83	0,1
107	499548,70	1269901,06	0,1
108	499547,10	1269902,26	0,1
109	499546,98	1269902,12	0,1
110	499513,35	1269920,34	0,1
111	499512,91	1269920,10	0,1
112	499512,95	1269921,06	0,1
113	499473,94	1269937,93	0,1
114	499473,12	1269938,88	0,1
115	499470,66	1269937,50	0,1
116	499471,01	1269936,88	0,1
117	499465,11	1269927,08	0,1
118	499457,59	1269910,28	0,1
119	499457,27	1269909,18	0,1
120	499456,55	1269908,48	0,1
121	499438,91	1269873,97	0,1
122	499438,61	1269872,72	0,1
123	499438,00	1269871,92	0,1
124	499416,12	1269827,74	0,1
125	499416,16	1269826,88	0,1
126	499415,73	1269826,78	0,1
127	499402,38	1269801,80	0,1
128	499404,14	1269800,86	0,1
129	499416,69	1269824,31	0,1
130	499428,41	1269816,86	0,1

КЛ-0,4 кВ ТП-191 - ТП-192,191-193 контакт; ТП191-оп У.; между опор УО; УО. Д.1,Печорская1а; Ул.осв. Во дворе д.1-1а ул.Печорская; ТП191-оп Риж пр-т69			
Номер угла	Х, м	У, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
131	499444,27	1269806,68	0,1
132	499443,05	1269804,15	0,1
133	499441,83	1269803,81	0,1
134	499441,67	1269802,53	0,1
135	499467,09	1269789,86	0,1
136	499467,86	1269789,86	0,1
137	499467,72	1269789,06	0,1
138	499468,97	1269788,52	0,1
139	499470,05	1269789,28	0,1
140	499477,89	1269785,30	0,1
141	499486,71	1269789,78	0,1
142	499495,27	1269785,42	0,1
143	499499,09	1269783,38	0,1
144	499501,27	1269782,49	0,1
145	499502,16	1269784,03	0,1
146	499505,17	1269784,03	0,1
147	499505,59	1269785,14	0,1
148	499503,90	1269787,07	0,1
149	499517,16	1269816,00	0,1
150	499517,88	1269816,49	0,1
151	499519,23	1269819,43	0,1
152	499518,02	1269820,51	0,1
153	499516,82	1269819,41	0,1
154	499516,25	1269820,51	0,1
155	499488,34	1269833,94	0,1
156	499481,18	1269836,67	0,1
157	499480,72	1269838,72	0,1
158	499476,56	1269837,84	0,1
159	499476,41	1269836,35	0,1
160	499487,52	1269832,12	0,1
161	499514,78	1269819,00	0,1
162	499515,61	1269817,46	0,1
163	499501,81	1269787,31	0,1
164	499500,89	1269786,88	0,1
165	499499,62	1269787,49	0,1
166	499498,50	1269786,01	0,1
167	499486,72	1269792,05	0,1
168	499477,89	1269787,54	0,1
169	499469,59	1269791,84	0,1
170	499467,55	1269791,86	0,1
171	499444,82	1269803,20	0,1
172	499446,83	1269807,46	0,1
173	499429,49	1269818,54	0,1
174	499418,79	1269825,33	0,1
175	499419,45	1269827,57	0,1

КЛ-0,4 кВ ТП-191 - ТП-192,191-193 контакт; ТП191-оп У.; между опор УО; УО. Д.1,Печорская1а; Ул.осв. Во дворе д.1-1а ул.Печорская; ТП191-оп Риж пр-т69			
Номер угла	Х, м	У, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
176	499418,64	1269828,30	0,1
177	499439,51	1269870,47	0,1
178	499440,85	1269870,49	0,1
179	499442,15	1269872,33	0,1
180	499440,99	1269873,64	0,1
181	499458,01	1269906,93	0,1
182	499459,34	1269906,85	0,1
183	499460,33	1269908,52	0,1
184	499459,62	1269909,90	0,1
185	499466,89	1269926,15	0,1
186	499472,37	1269935,23	0,1
187	499473,44	1269935,50	0,1
188	499473,94	1269935,75	0,1
189	499494,45	1269926,89	0,1
190	499510,90	1269919,77	0,1
191	499510,82	1269917,58	0,1
192	499511,84	1269917,23	0,1
193	499513,28	1269918,01	0,1
194	499514,70	1269917,34	0,1
195	499545,72	1269900,52	0,1
196	499546,00	1269899,49	0,1
197	499547,29	1269899,18	0,1
107	499548,70	1269901,06	0,1

Глава города Пскова

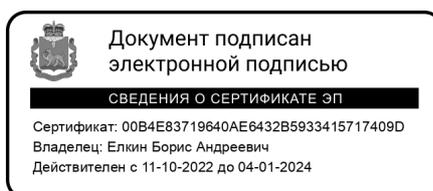

Б.А. Елкин