



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2023 № 1992

г. Псков

Об установлении публичного сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП №97- общежитие д.3, ул.Снятная вв.1, вв.2; РП-12 - ТП №97 контакторн.; ТП №97-опоры ул.осв.» в границах кадастровых кварталов 60:27:0060103, 60:27:0110116, 60:27:0110115 и земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0000000:100; 60:27:0000000:4217; 60:27:0060103:11; 60:27:0110115:176

В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 4 статьи 39.38, статьей 39.39, пунктом 1 статьи 39.40, статьями 39.41, 39.42, 39.43, пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о распределении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков», утвержденным решением Псковской городской Думы от 16.12.2016 № 2161, на основании ходатайства от 31.07.2023 и заявления (исх. № 335/23 - ПКБСЗ от 01.08.2023; вх. № КУМИ-01-6706 от 02.08.2023) Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785), поданных Головановой Д.С. по доверенности № 60/33-н/60-2023-2-708 от 19.07.2023, удостоверенной нотариусом нотариального округа города Пскова и Псковского района Псковской области Семеновой Н.А., и схемы расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории, руководствуясь статьями 28, 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) публичный сервитут площадью 1050 кв. м в отношении земельных участков в границах кадастровых

кварталов 60:27:0060103, 60:27:0110116, 60:27:0110115 и земельных участков с кадастровыми номерами: 60:27:0000000:100 с местоположением: Псковская область, г. Псков; 60:27:0000000:4217 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Леона Поземского; 60:27:0060103:11 с местоположением: Псковская область, г. Псков; 60:27:0110115:176 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Ижорского Батальона, у торца д. 5А и утвердить границу публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП №97-общезитие д.3, ул.Снятная вв.1, вв.2; РП-12 - ТП №97 контакторн.; ТП №97-опоры ул.осв.» и его неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации электроснабжения населения.

3. Срок публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет.

4. Срок, в течение которого, в соответствии с расчетом заявителя, использование земельных участков (их частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – от 3 до 60 дней.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: при отсутствии аварийных ситуаций, капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков 1 раз в 10 лет (продолжительность не превышает три месяца для земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; не превышает один год - в отношении иных земельных участков).

8. Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Пскова (Кузнецова Е.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с приложением утвержденной схемы расположения границ публичного сервитута:

9.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области;


9.2 Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785).

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Ульянова А.М.

Глава города Пскова

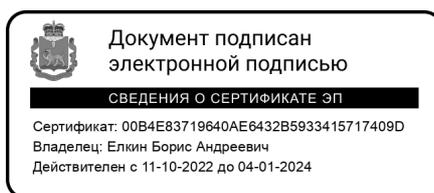

Б.А. Елкин

СХЕМА ГРАНИЦ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Объект: КЛ-0,4 кв ТП №97- общежитие д.3, ул.Снятная вв.1, вв.2; РП-12 - ТП №97 контакторн.; ТП №97-опоры ул.осв.


Местоположение: Псковская область, г. Псков.

Кадастровые кварталы: 60:27:0060103, 60:27:0110116, 60:27:0110115

Кадастровые номера земельных участков: 60:27:0000000:100; 60:27:0000000:4217; 60:27:0060103:11; 60:27:0110115:176

Система координат: МСК-60 (Зона 1)

Площадь сервитута: 1050 кв.м

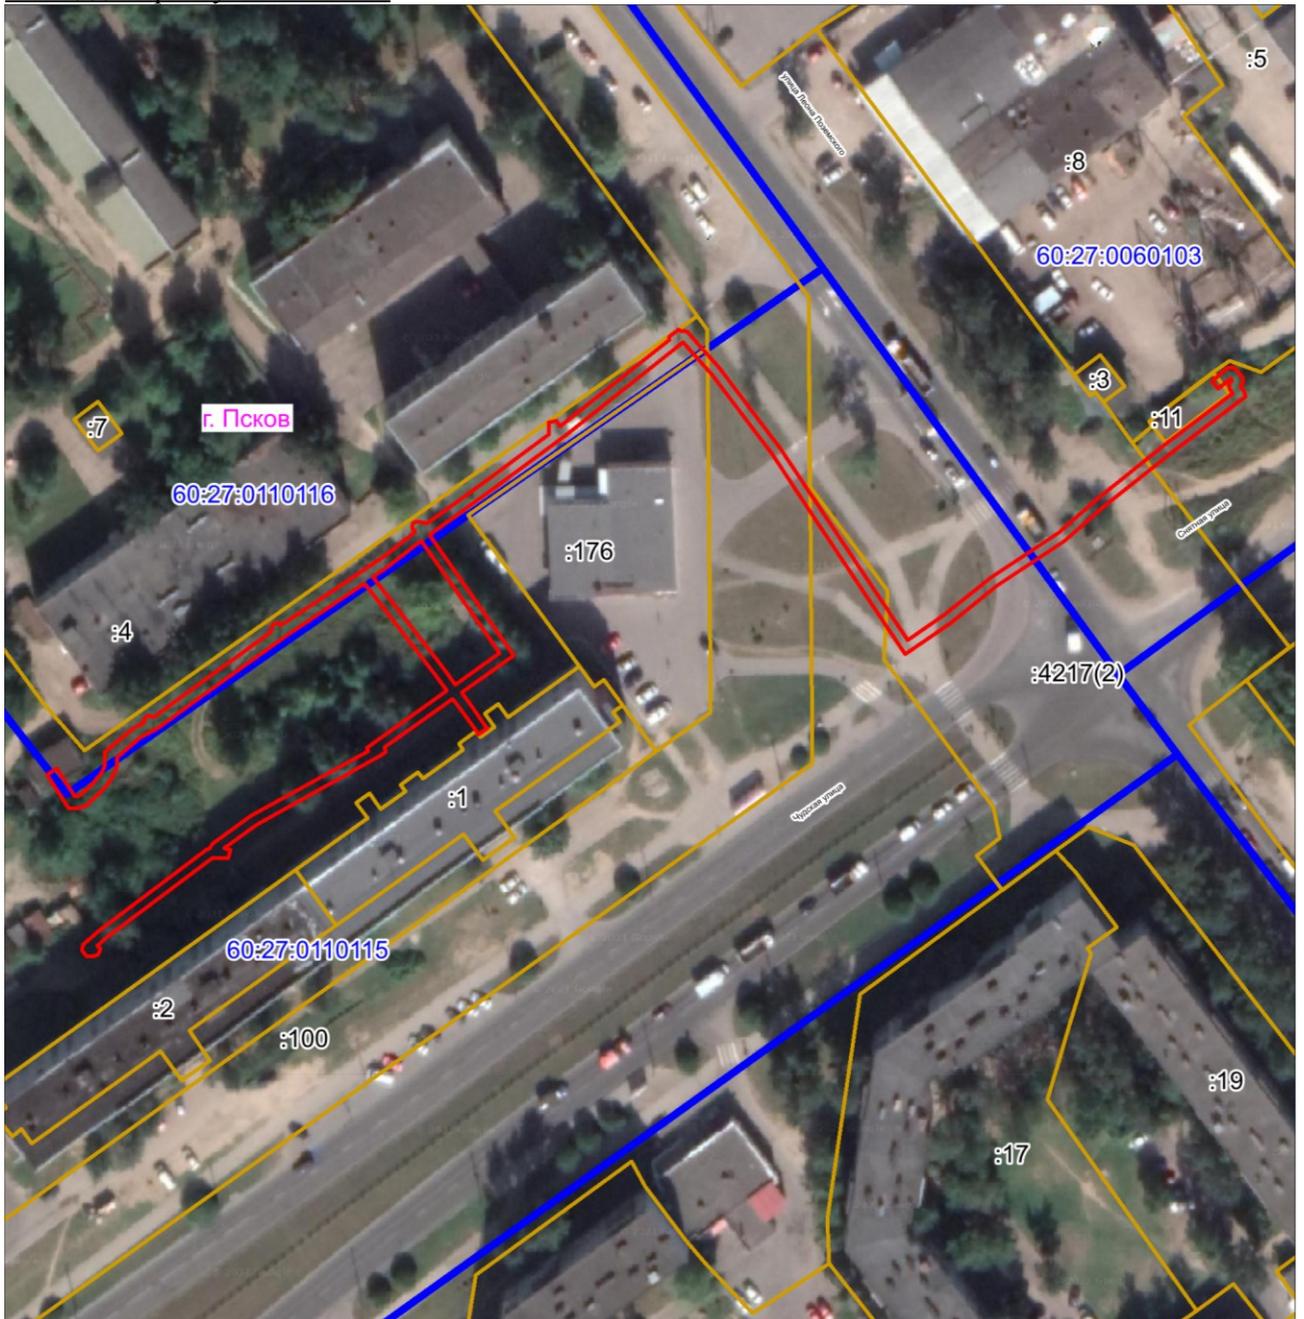

Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

— Граница публичного сервитута

Каталог координат:

КЛ-0,4 кВ ТП №97- общежитие д.3, ул.Снятная вв.1,вв.2; РП-12 - ТП №97 контакторн.;ТП №97-опоры ул.осв.			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
1	502416,95	1271068,41	0,1
2	502418,16	1271070,37	0,1
3	502412,55	1271073,93	0,1
4	502412,58	1271074,22	0,1
5	502412,64	1271074,46	0,1
6	502412,79	1271074,89	0,1
7	502412,94	1271075,13	0,1
8	502413,30	1271075,40	0,1
9	502413,49	1271075,60	0,1
10	502413,76	1271075,97	0,1
11	502414,86	1271077,20	0,1
12	502416,24	1271078,42	0,1
13	502417,16	1271079,06	0,1
14	502418,62	1271079,80	0,1
15	502419,22	1271079,93	0,1
16	502419,58	1271079,94	0,1
17	502420,40	1271079,69	0,1
18	502421,44	1271079,92	0,1
19	502426,13	1271085,47	0,1
20	502427,34	1271087,62	0,1
21	502427,89	1271087,47	0,1
22	502428,70	1271088,30	0,1
23	502428,41	1271089,40	0,1
24	502435,14	1271098,52	0,1
25	502445,22	1271112,52	0,1
26	502446,91	1271113,03	0,1
27	502447,18	1271114,14	0,1
28	502446,70	1271114,61	0,1
29	502457,45	1271130,57	0,1
30	502460,39	1271134,95	0,1
31	502465,26	1271141,16	0,1
32	502465,78	1271140,65	0,1
33	502466,28	1271140,51	0,1
34	502467,07	1271140,72	0,1
35	502467,29	1271141,52	0,1
36	502467,03	1271143,46	0,1
37	502470,95	1271148,87	0,1
38	502475,70	1271155,43	0,1
39	502484,75	1271167,56	0,1
40	502487,04	1271167,38	0,1
41	502487,47	1271168,90	0,1
42	502486,31	1271169,65	0,1
43	502486,47	1271169,87	0,1
44	502503,57	1271191,34	0,1

КЛ-0,4 кВ ТП №97- общежитие д.3, ул.Снятная вв.1,вв.2; РП-12 - ТП №97 контакторн.;ТП №97-опоры ул.осв.			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
45	502503,91	1271191,24	0,1
46	502504,38	1271191,41	0,1
47	502505,52	1271193,01	0,1
48	502505,53	1271193,07	0,1
49	502505,19	1271193,53	0,1
50	502505,30	1271193,68	0,1
51	502505,19	1271194,75	0,1
52	502497,86	1271201,26	0,1
53	502481,76	1271213,30	0,1
54	502470,15	1271220,95	0,1
55	502443,72	1271238,33	0,1
56	502448,77	1271245,61	0,1
57	502456,12	1271254,75	0,1
58	502465,04	1271268,01	0,1
59	502471,78	1271275,69	0,1
60	502482,72	1271289,18	0,1
61	502492,90	1271302,51	0,1
62	502493,78	1271301,85	0,1
63	502494,92	1271301,74	0,1
64	502495,48	1271302,31	0,1
65	502495,80	1271302,05	0,1
66	502493,84	1271299,62	0,1
67	502495,36	1271298,37	0,1
68	502497,85	1271301,38	0,1
69	502498,04	1271302,30	0,1
70	502497,74	1271303,02	0,1
71	502496,32	1271304,22	0,1
72	502495,67	1271304,53	0,1
73	502494,86	1271304,43	0,1
74	502494,25	1271304,00	0,1
75	502493,37	1271304,66	0,1
76	502492,26	1271304,98	0,1
77	502481,13	1271290,40	0,1
78	502470,27	1271277,00	0,1
79	502463,45	1271269,23	0,1
80	502454,48	1271255,90	0,1
81	502447,17	1271246,81	0,1
82	502440,90	1271237,79	0,1
83	502469,05	1271219,27	0,1
84	502480,64	1271211,64	0,1
85	502496,63	1271199,69	0,1
86	502503,00	1271194,00	0,1
87	502484,64	1271170,97	0,1
88	502474,00	1271156,68	0,1
89	502469,25	1271150,11	0,1

КЛ-0,4 кВ ТП №97- общежитие д.3, ул.Снятная вв.1,вв.2; РП-12 - ТП №97 контакторн.;ТП №97-опоры ул.осв.			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
90	502464,73	1271143,88	0,1
91	502440,64	1271160,51	0,1
92	502433,26	1271150,24	0,1
93	502430,18	1271152,51	0,1
94	502426,98	1271154,77	0,1
95	502426,16	1271155,35	0,1
96	502424,94	1271153,63	0,1
97	502425,76	1271153,05	0,1
98	502428,94	1271150,81	0,1
99	502432,04	1271148,53	0,1
100	502422,35	1271135,05	0,1
101	502421,54	1271135,26	0,1
102	502420,96	1271134,68	0,1
103	502420,41	1271133,71	0,1
104	502407,06	1271109,86	0,1
105	502402,32	1271103,42	0,1
106	502401,92	1271104,66	0,1
107	502400,24	1271104,20	0,1
108	502400,31	1271101,02	0,1
109	502384,40	1271080,01	0,1
110	502382,88	1271078,29	0,1
111	502382,22	1271078,97	0,1
112	502381,13	1271078,43	0,1
113	502380,64	1271077,37	0,1
114	502380,81	1271076,18	0,1
115	502381,98	1271075,30	0,1
116	502383,12	1271075,50	0,1
117	502385,97	1271078,77	0,1
118	502402,06	1271099,99	0,1
119	502402,34	1271100,59	0,1
120	502402,82	1271100,87	0,1
121	502403,13	1271101,14	0,1
122	502408,74	1271108,76	0,1
123	502421,65	1271131,83	0,1
124	502422,24	1271131,65	0,1
125	502422,77	1271132,19	0,1
126	502433,65	1271147,34	0,1
127	502436,93	1271144,92	0,1
128	502455,02	1271131,09	0,1
129	502444,77	1271115,84	0,1
130	502433,32	1271099,91	0,1
131	502426,22	1271090,31	0,1
132	502425,14	1271088,39	0,1
133	502424,23	1271086,78	0,1
134	502420,29	1271082,13	0,1

КЛ-0,4 кВ ТП №97- общежитие д.3, ул.Снятная вв.1,вв.2; РП-12 - ТП №97 контакторн.;ТП №97-опоры ул.осв.			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
135	502419,75	1271082,31	0,1
136	502418,93	1271082,23	0,1
137	502417,90	1271082,02	0,1
138	502415,99	1271081,05	0,1
139	502414,75	1271080,17	0,1
140	502413,20	1271078,80	0,1
141	502411,94	1271077,39	0,1
142	502411,77	1271077,12	0,1
143	502411,18	1271076,67	0,1
144	502410,72	1271075,95	0,1
145	502410,46	1271075,22	0,1
146	502410,31	1271074,63	0,1
147	502410,21	1271074,04	0,1
148	502410,33	1271072,62	0,1
1	502416,95	1271068,41	0,1
			0,1
149	502456,36	1271132,71	0,1
150	502458,72	1271136,22	0,1
151	502463,49	1271142,31	0,1
152	502441,12	1271157,75	0,1
153	502434,87	1271149,05	0,1
154	502438,19	1271146,60	0,1
149	502456,36	1271132,71	0,1

Глава города Пскова



Б.А. Елкин