



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2023 № 2130

г. Псков

Об установлении публичного сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП-134 - КР Ольгинская наб. 9; переемычки между КР у дома Ольгинская наб. 9; д.9-опора ВЛ Ольгинская набережная» в границах кадастрового квартала 60:27:0050305 и земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0050305:26; 60:27:0050305:1036

В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 4 статьи 39.38, статьей 39.39, пунктом 1 статьи 39.40, статьями 39.41, 39.42, 39.43, пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о распределении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков», утвержденным решением Псковской городской Думы от 16.12.2016 № 2161, на основании ходатайства от 03.08.2023 и заявления (исх. № 511/23 - ПКБСЗ от 16.08.2023; вх. № КУМИ-01-7686 от 16.08.2023) Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785), поданных Головановой Д.С. по доверенности № 60/33-н/60-2023-2-708 от 19.07.2023, удостоверенной нотариусом нотариального округа города Пскова и Псковского района Псковской области Семеновой Н.А., и схемы расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории, руководствуясь статьями 28, 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) публичный сервитут площадью 341 кв. м в отношении земельных участков в границах кадастрового квартала 60:27:0050305 и земельных участков с кадастровыми номерами:

60:27:0050305:26 с местоположением: Псковская область, г. Псков;
60:27:0050305:1036 с местоположением: Псковская область, г. Псков,
наб. Красноармейская, д. 9, и утвердить границу публичного сервитута
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП-134 - КР Ольгинская наб. 9; перемишки между КР у дома Ольгинская наб. 9; д.9-опора ВЛ Ольгинская набережная» и его неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации электроснабжения населения.

3. Срок публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет.

4. Срок, в течение которого, в соответствии с расчетом заявителя, использование земельных участков (их частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – от 3 до 60 дней.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: при отсутствии аварийных ситуаций, капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков 1 раз в 10 лет (продолжительность не превышает три месяца для земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; не превышает один год - в отношении иных земельных участков).

8. Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Пскова (Кузнецова Е.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с приложением утвержденной схемы расположения границ публичного сервитута:

9.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области;

9.2 Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (ИНН


7802312751, ОГРН 1047855175785).

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Ульянова А.М.

Глава города Пскова

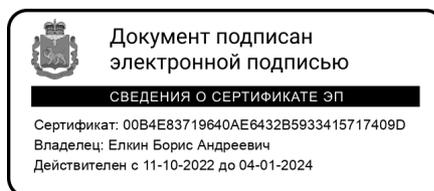

Б.А. Елкин

СХЕМА ГРАНИЦ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА


Объект: КЛ-0,4 кВ ТП-134 - КР Ольгинская наб. 9; перемычки между КР у дома Ольгинская наб. 9;
д.9-опора ВЛ Ольгинская набережная

Кадастровые кварталы: 60:27:0050305

Кадастровые номера земельных участков: 60:27:0050305:26; 60:27:0050305:1036

Система координат: МСК-60 (Зона 1)

Площадь сервитута: 341 кв.м

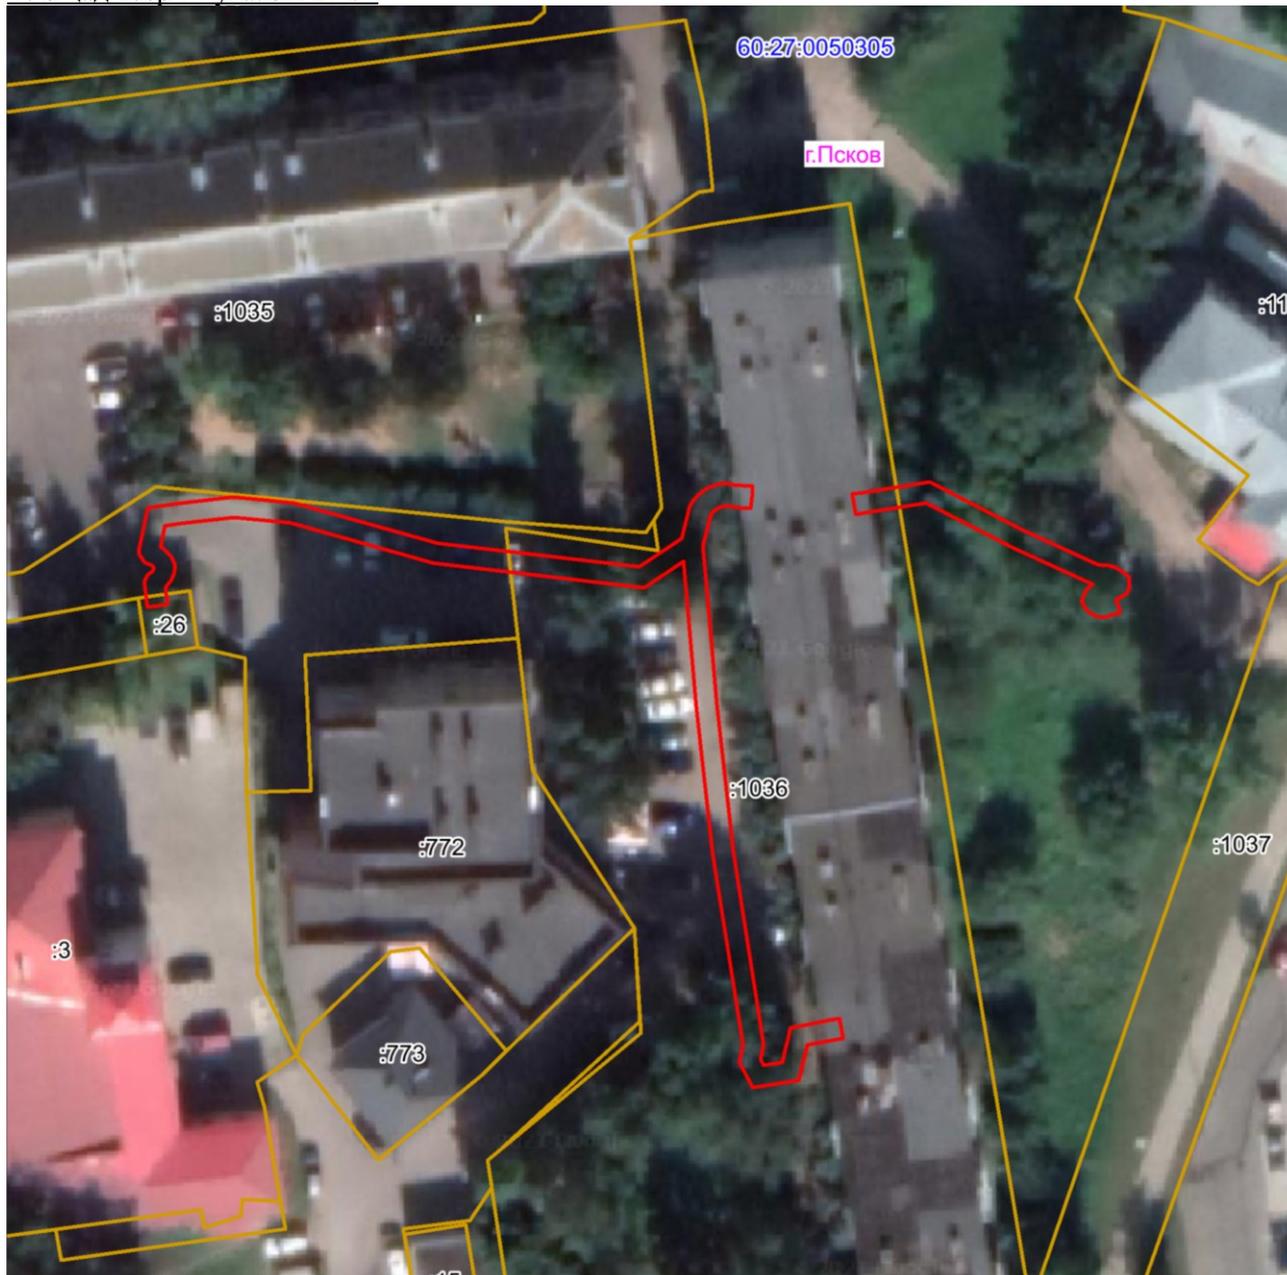

Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

— Граница публичного сервитута

Каталог координат:

КЛ-0,4 кВ ТП-134 - КР Ольгинская наб. 9; перемычки между КР у дома Ольгинская наб. 9; д.9-опора ВЛ Ольгинская набережная			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
1	500106,35	1272222,48	0,1
2	500107,34	1272222,35	0,1
3	500108,89	1272222,14	0,1
4	500109,55	1272222,53	0,1
5	500109,85	1272222,94	0,1
6	500109,99	1272223,05	0,1
7	500110,17	1272223,13	0,1
8	500110,35	1272222,99	0,1
9	500110,47	1272222,82	0,1
10	500110,70	1272222,25	0,1
11	500111,47	1272221,71	0,1
12	500112,21	1272221,71	0,1
13	500116,14	1272222,52	0,1
14	500116,53	1272225,44	0,1
15	500117,20	1272230,90	0,1
16	500116,60	1272236,84	0,1
17	500112,65	1272250,84	0,1
18	500110,32	1272270,55	0,1
19	500113,10	1272274,68	0,1
20	500116,22	1272275,49	0,1
21	500116,85	1272275,85	0,1
22	500117,35	1272276,29	0,1
23	500117,78	1272276,79	0,1
24	500118,12	1272277,36	0,1
25	500118,35	1272278,00	0,1
26	500118,47	1272278,64	0,1
27	500118,48	1272279,29	0,1
28	500118,40	1272279,82	0,1
29	500118,34	1272280,64	0,1
30	500118,26	1272281,64	0,1
31	500117,26	1272281,56	0,1
32	500116,26	1272281,48	0,1
33	500116,06	1272281,46	0,1
34	500116,14	1272280,46	0,1
35	500116,22	1272279,56	0,1
36	500116,28	1272279,17	0,1
37	500116,27	1272278,89	0,1
38	500116,22	1272278,59	0,1
39	500116,13	1272278,32	0,1
40	500115,99	1272278,08	0,1
41	500115,79	1272277,84	0,1
42	500115,58	1272277,66	0,1
43	500115,39	1272277,54	0,1

КЛ-0,4 кВ ТП-134 - КР Ольгинская наб. 9; перемычки между КР у дома Ольгинская наб. 9; д.9-опора ВЛ Ольгинская набережная			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
44	500112,40	1272276,77	0,1
45	500096,70	1272278,13	0,1
46	500082,26	1272279,73	0,1
47	500063,18	1272282,70	0,1
48	500061,75	1272282,43	0,1
49	500061,16	1272282,73	0,1
50	500061,43	1272284,53	0,1
51	500061,93	1272284,65	0,1
52	500062,49	1272284,79	0,1
53	500063,07	1272284,92	0,1
54	500063,64	1272285,05	0,1
55	500064,85	1272285,31	0,1
56	500065,61	1272289,14	0,1
57	500065,80	1272290,12	0,1
58	500064,82	1272290,31	0,1
59	500063,84	1272290,50	0,1
60	500063,65	1272289,52	0,1
61	500063,15	1272287,00	0,1
62	500062,61	1272286,86	0,1
63	500062,03	1272286,73	0,1
64	500061,45	1272286,59	0,1
65	500060,87	1272286,45	0,1
66	500059,65	1272286,13	0,1
67	500058,98	1272281,63	0,1
68	500061,43	1272280,33	0,1
69	500063,22	1272280,68	0,1
70	500082,00	1272277,75	0,1
71	500096,50	1272276,13	0,1
72	500110,84	1272274,90	0,1
73	500108,24	1272271,05	0,1
74	500110,69	1272250,44	0,1
75	500114,62	1272236,46	0,1
76	500115,18	1272230,92	0,1
77	500114,55	1272225,70	0,1
78	500114,34	1272224,20	0,1
79	500112,26	1272223,76	0,1
80	500112,20	1272223,88	0,1
81	500111,79	1272224,39	0,1
82	500111,24	1272224,84	0,1
83	500110,41	1272225,21	0,1
84	500109,57	1272225,05	0,1
85	500108,95	1272224,77	0,1
86	500108,41	1272224,34	0,1
87	500108,33	1272224,24	0,1
88	500107,60	1272224,33	0,1

КЛ-0,4 кВ ТП-134 - КР Ольгинская наб. 9; перемычки между КР у дома Ольгинская наб. 9; д.9-опора ВЛ Ольгинская набережная			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
89	500106,61	1272224,46	0,1
90	500106,48	1272223,47	0,1
1	500106,35	1272222,48	0,1
91	500117,47	1272291,39	0,1
92	500117,63	1272292,38	0,1
93	500118,66	1272298,93	0,1
94	500113,99	1272307,89	0,1
95	500110,56	1272315,32	0,1
96	500110,43	1272316,01	0,1
97	500110,42	1272316,47	0,1
98	500110,25	1272317,12	0,1
99	500109,92	1272317,72	0,1
100	500109,27	1272318,44	0,1
101	500108,38	1272318,48	0,1
102	500107,71	1272318,20	0,1
103	500107,26	1272317,66	0,1
104	500107,11	1272317,18	0,1
105	500106,78	1272317,28	0,1
106	500105,83	1272317,58	0,1
107	500105,53	1272316,63	0,1
108	500105,33	1272316,02	0,1
109	500105,43	1272315,13	0,1
110	500105,92	1272314,40	0,1
111	500106,89	1272313,75	0,1
112	500107,91	1272314,17	0,1
113	500108,45	1272314,66	0,1
114	500108,60	1272314,91	0,1
115	500108,64	1272314,70	0,1
116	500112,19	1272307,01	0,1
117	500116,58	1272298,59	0,1
118	500115,65	1272292,70	0,1
119	500115,49	1272291,71	0,1
120	500116,48	1272291,55	0,1
91	500117,47	1272291,39	0,1

Глава города Пскова



Б.А. Елкин